



INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

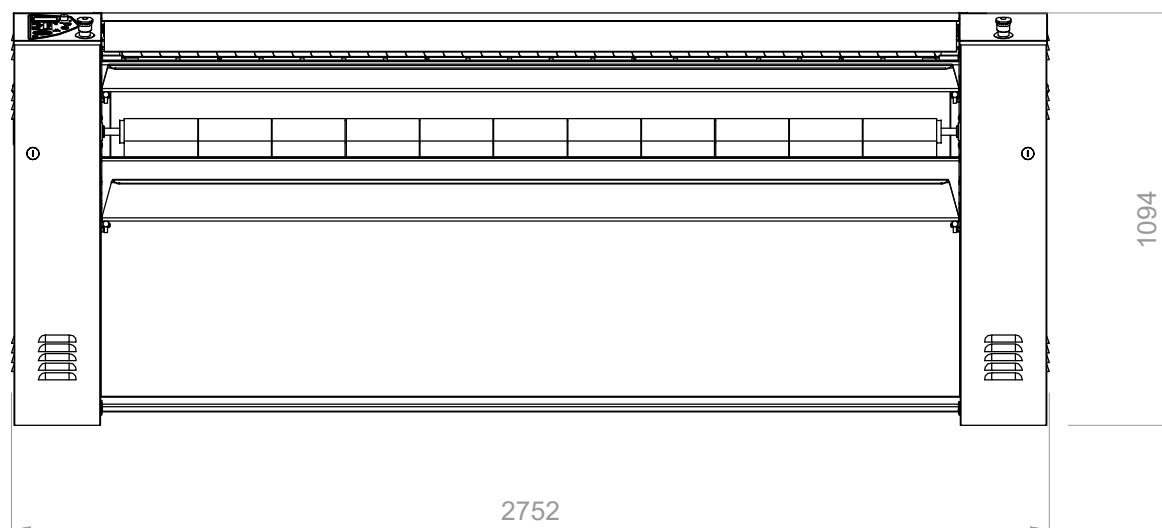


VUE DE L'HAUT

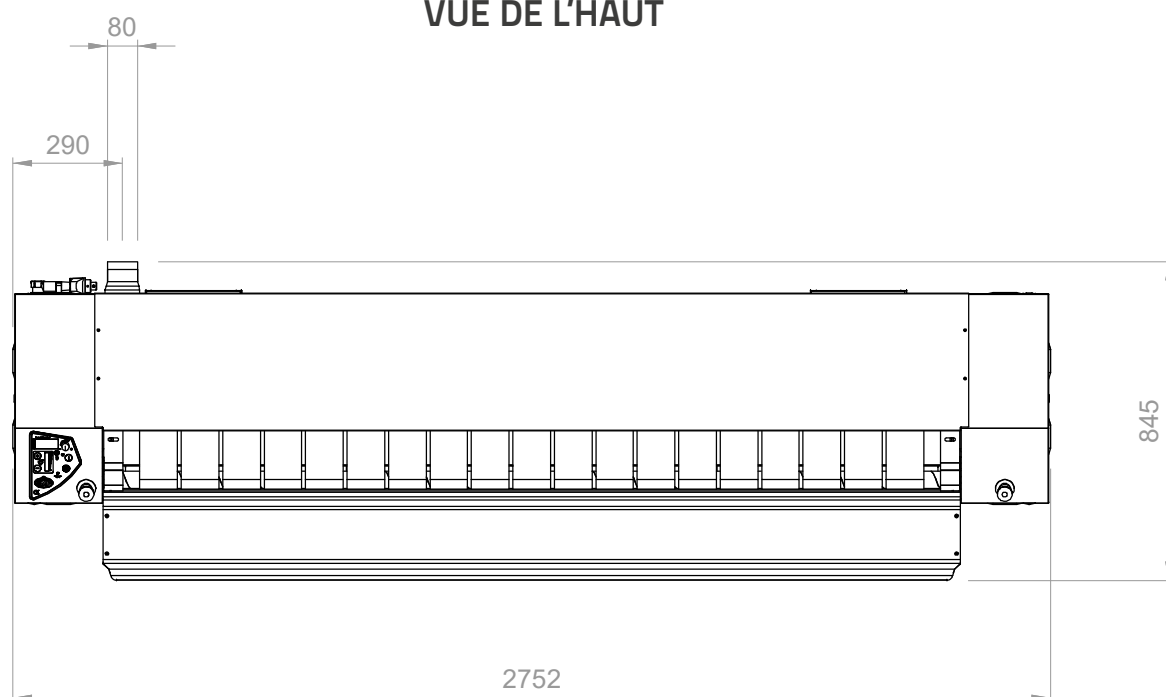

INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE DU CÔTÉ

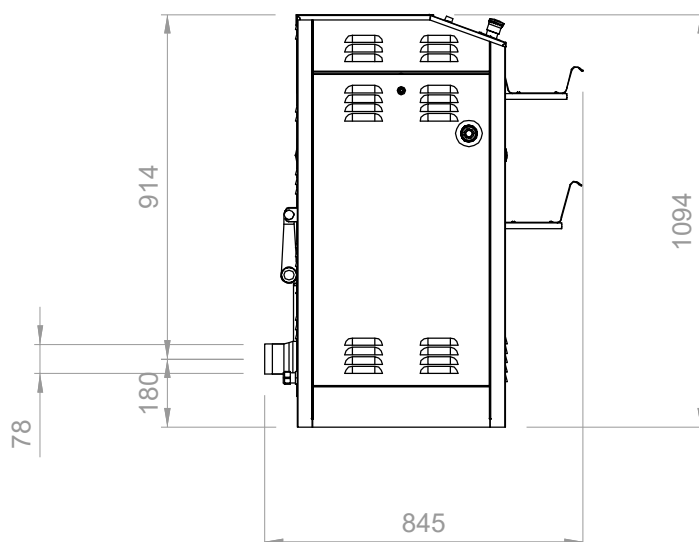

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	71 A	41 A
Puissance totale	n/d	28 kW	28 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	n/d	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Sortie de buées	n/d	Ø80 mm, 280 m ³ /h	Ø80 mm, 280 m ³ /h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 500 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		