



G15.35

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE

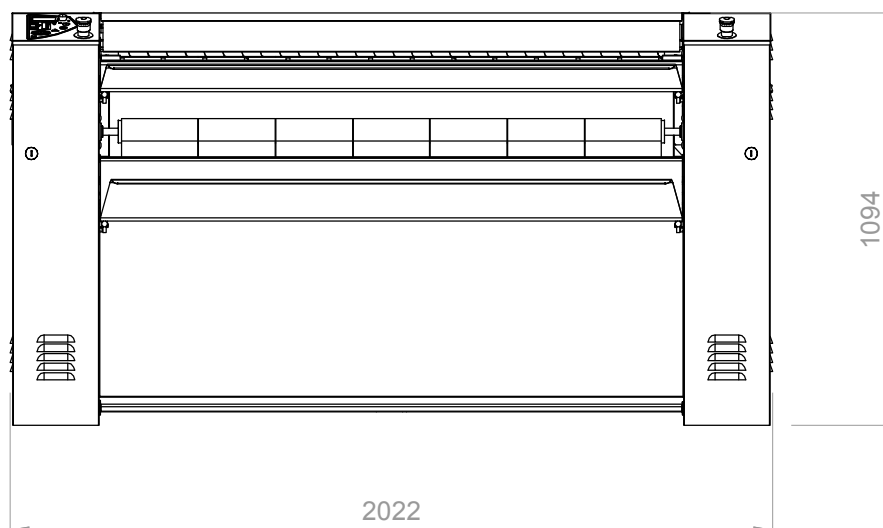


VISTA DALL'ALTO

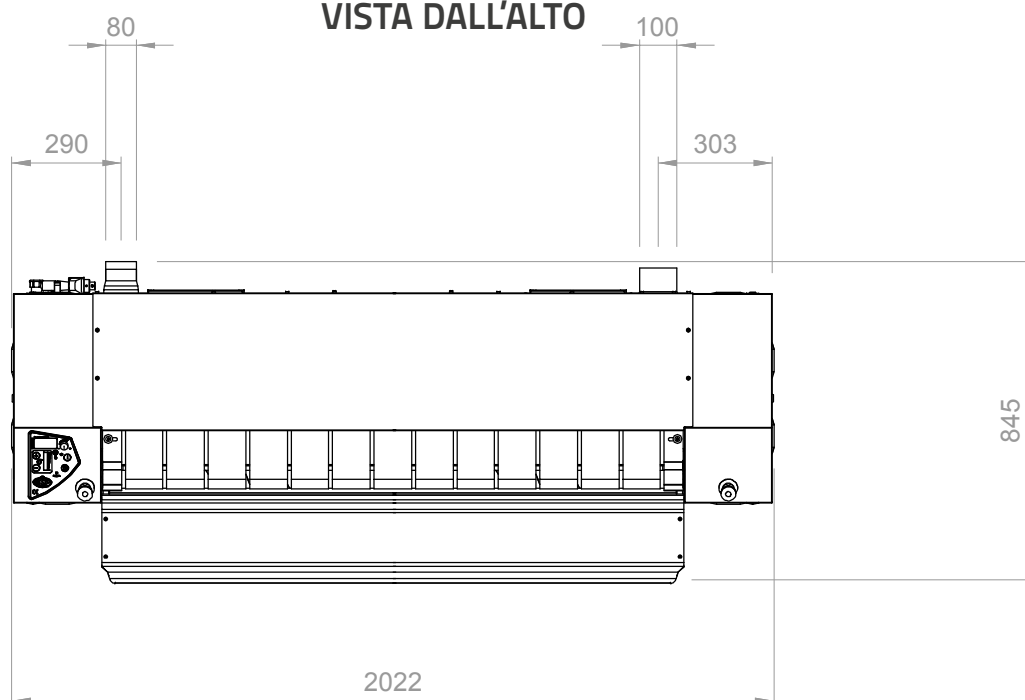


SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE

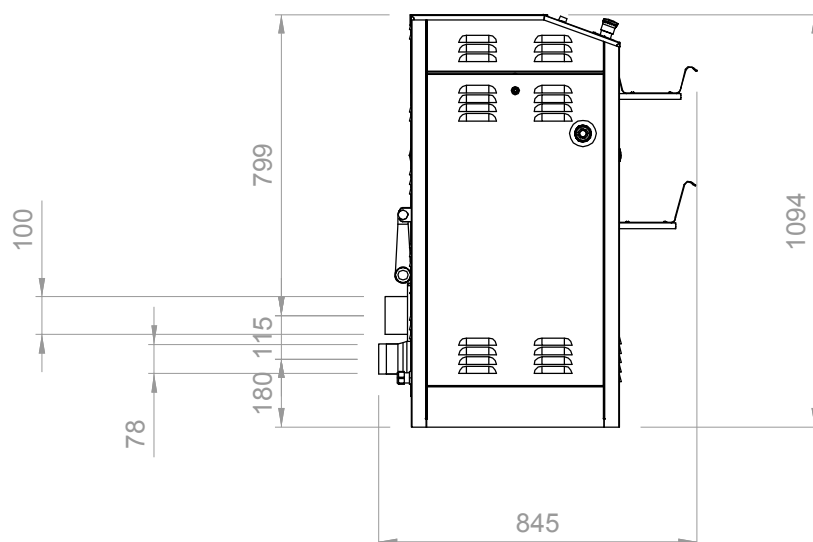

REQUISITI IMPIANTO VAPORE

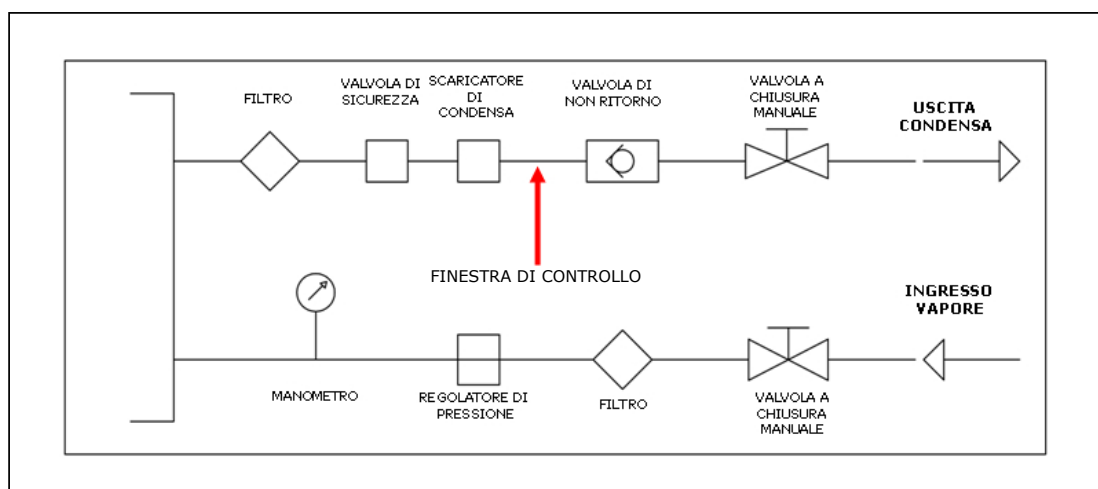

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	5 A	non disponibile	non disponibile
Potenza del motore	1 kW	-	-
Interruttore magnetotermico differenziale	I _{dn} = 0.03 A	-	-
Collegamento vapore	G 3/4" M	-	-
Consumo medio vapore	19 kg/h	-	-
Pressione minima vapore richiesta	4 bar	-	-
Scarico vapori	Ø80 mm, 280 m ³ /h	-	-
Scarico condense	G 3/8" M	-	-
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 500 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		