



GMP 160.30 - GMP 160.30.A - GMP 160.30.VAR

INFORMATIONS POUR INSTALLATION


VUE FRONTALE

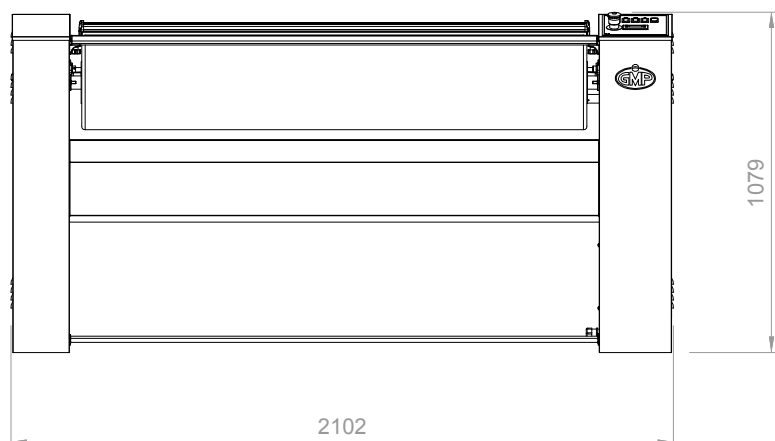

VUE DU CÔTÉ

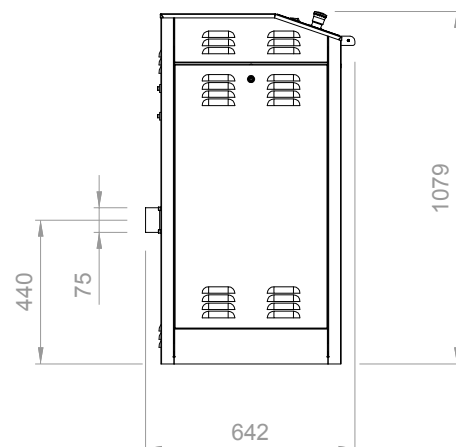

VUE DE L'HAUT

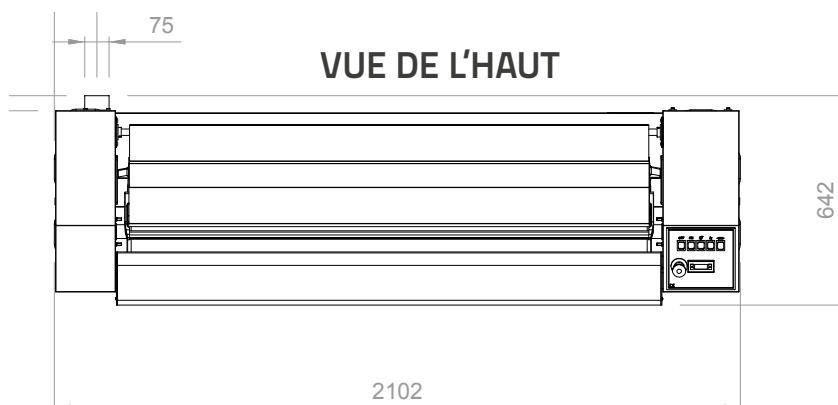

IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	36,5 A	21,5 A
Puissance totale	n/d	12,5 kW	12,5 kW
interrupteur magnéto-thermique différentiel	n/d	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Sortie de buées	n/d	option Ø75 mm, 90 m³/h	option Ø75 mm, 90 m³/h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 400 mm - à droite: 650 mm - à gauche: n/d		